


Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	138,60	138,60	138,60	138,60	138,40	138,40	138,40	138,60
Rzędna terenu istniejącego	138,60	138,60	138,60	138,60	138,30	138,30	138,30	138,60
Rzędna dna kanatu	137,05	137,10	137,27	137,15	137,07	137,08	137,09	137,20
Zagłębienie dna kanatu [m]	1,55	1,50	1,33	1,25	1,33	1,32	1,31	1,40
Odległości [m]	4,50	16,55	28,58	2,81	4,00	4,00	17,92	
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34 I 160x4,7	PVC-U_SDR34 I 160x4,7	50x3,0 PE100_SDR17_zw	PE100_SDR17_zw 50x3,0	PE100_SDR17_zw 50x3,0	PE100_SDR17_zw 50x3,0	PVC-U_SDR34 I 315x9,2	PVC-U_SDR34 I 400x9,2
Długość trasy [m]	0,00	4,50	21,05	49,63	52,44	56,44	60,44	78,36
Spadek	12,1 ‰	10,0 ‰	4,1 ‰	1,1 ‰	1,1 ‰	1,1 ‰	6,1 ‰	3,0 ‰

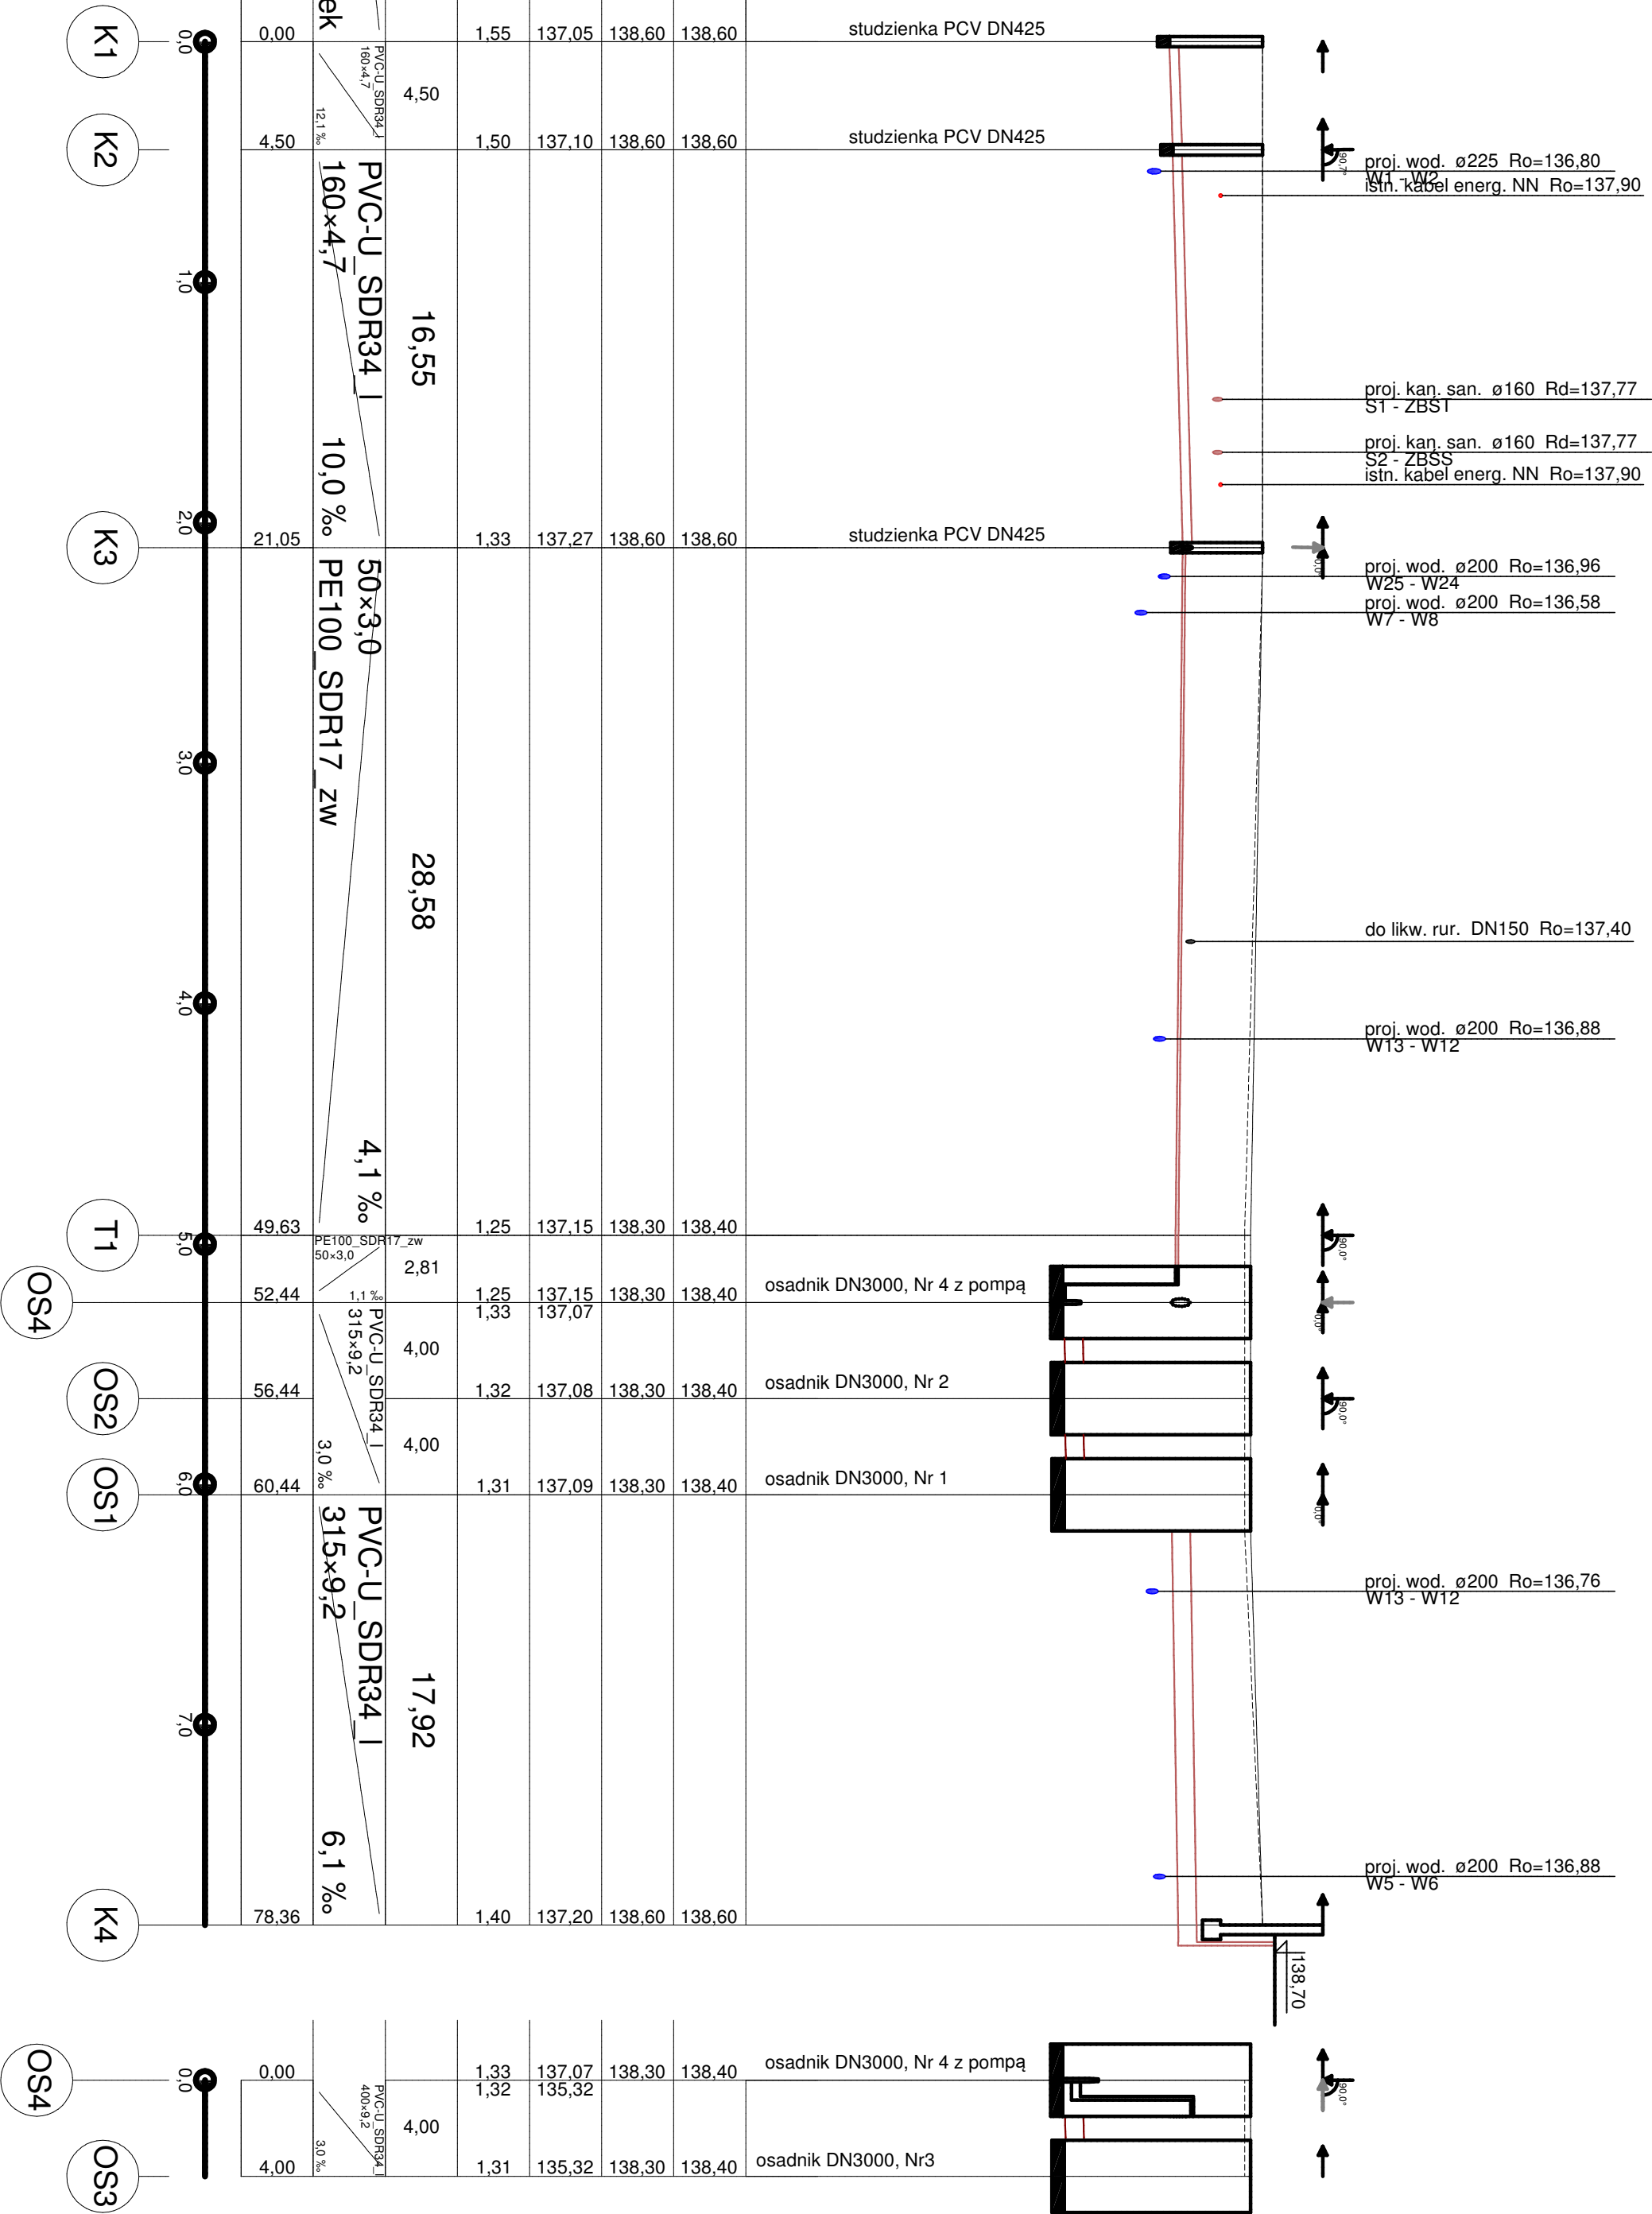

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dlkurnopl

NAMNA ZADANIA:

Budowa stacji uzdatniania wody - budowa sieci uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dwoma zbiornikami rezerwowymi wody pitnej V=150m³ każdy, osadnikiem wód popłuczynowych V=50m³, zbiornikiem na ścieki bytowe V=2m³, zbiornikiem na ścieki technologiczne V=2m³, obrotową studnię głębinową, instalację kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodociągowej, energetycznej, sterowania oraz rozdzielni zbiornika wód popłuczynowych

INWESTOR:

GMINA BIELSK

09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

SKALA:

1:100/250

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Dzikowski

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Dzikowski

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Dzikowski

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Dzikowski

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Dzikowski

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Dzikowski