



Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

[illegible]

0,00			1,33 1,32	137,07 135,32	138,30	138,40	osadnik DN3000, Nr 4 z pomp
4,00		4,00	1,31	135,32	138,30	138,40	osadnik DN3000, Nr3

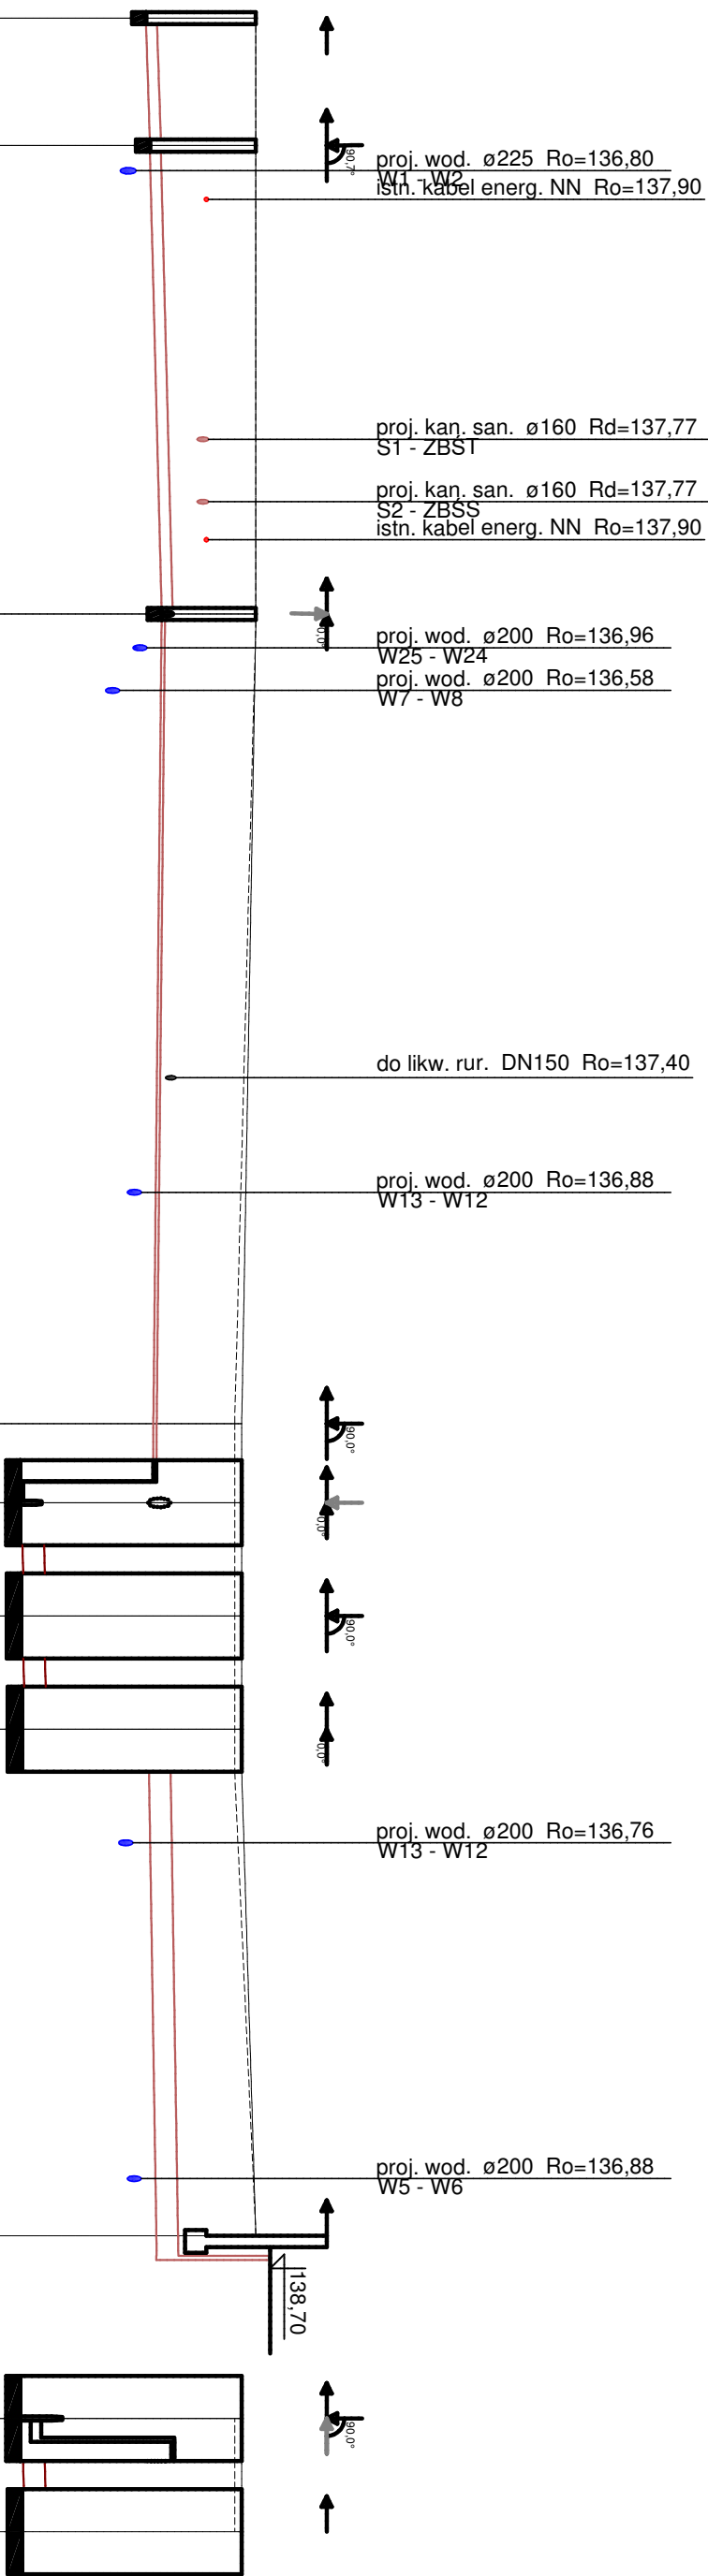

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
 tel./fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NZMVA ZADANIA

Budowa sieci uzdatniania wody - budunek stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; dwoma zbiornikami retencyjnymi wody pitnej V=50m³ każdy, osłoniętymi most poprzecznymi V=50m³, zbiornikiem na ścieki bytowo-wytwórnicze V=2m³; obiektem na ścieki technologiczne V=2m³, obiektem służącym do podwyższenia ciśnienia, kameralizacji sanitarnej, technologicznej, wodociągowej, energetycznej; sterowania oraz rozdzielni zbiornika wód poprzecznych.

INWESTOR:	DATA:
GINA BIELSK	
09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A	listopad 2021r.

<p>NZAWA RYSUNKU: Profil podłużny kanalizacji technologicznej z SUW do odstoynków na wody popluczne</p>	<p>SKALA: 1:100/250</p>
---	--------------------------------------

PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO:	NR. RYSUNKU:
mgr inż. Maciej Dzikowski	URPAWNIENIA:	06
	LOD1487/POOS10 branża sanitarna	